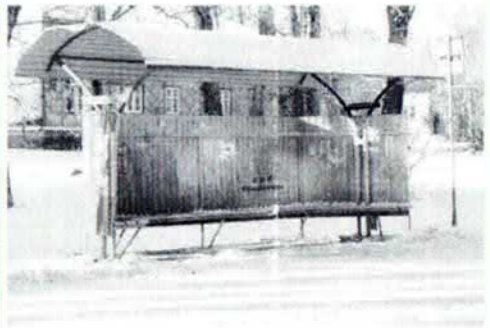
Министерство здравоохранения Иркутской области
Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Усольский медицинский техникум»

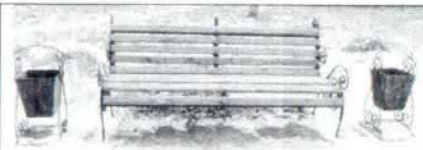
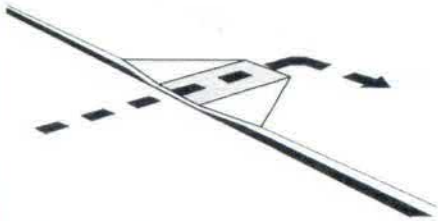
КОНТРОЛЬНАЯ ФОРМА ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МГН

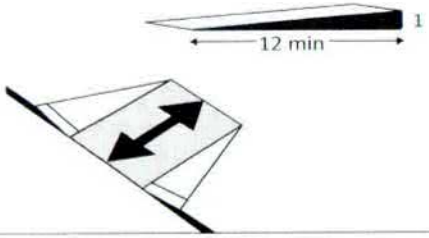
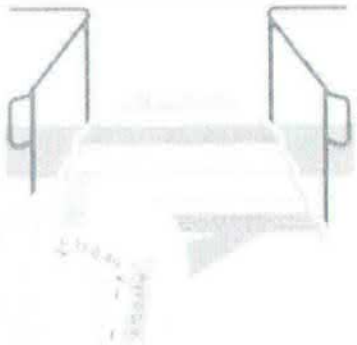
Приложение 4

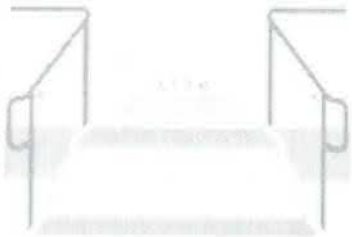
Контрольная форма обследования доступности для инвалидов и МГН важнейших объектов и услуг социальной инфраструктуры. №1 от 15 «ноября» 2013 года

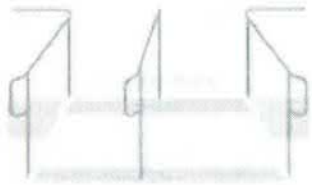
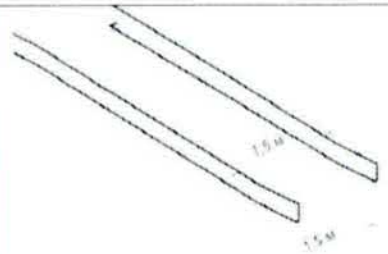
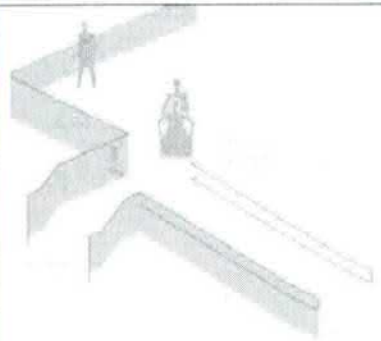
п/п	Элемент доступности	Метод обследования	Параметр доступности	Выявленные отклонения (фотография барьера + результаты измерение + краткое описание результата осмотра).	Возможные решения
Раздел 1. Территория, прилегающая к зданию (участок)					
Вход (входы) на территорию					
1.1.	Ближайшие к объекту остановки общественного транспорта оборудованы и доступны для МГН (высота бордюра 140-160 мм, Наличие на остановке схемы движения к объекту для МГН. К,О,С,Г	☐ Да ☑ Нет Осмотр Измерение ☐ Да ☑ Нет Осмотр.		  Остановки общественного транспорта с обеих сторон	- Привести в соответствие - Привести в соответствие

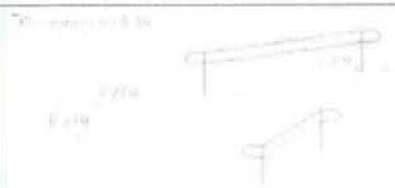
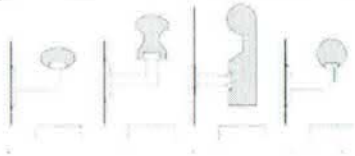
				движения недоступны. Схемы движения для инвалидов отсутствуют.	
1.2.	Наличие маршрута от пункта прибытия МГН к объекту, который не требует использования пандуса? К,О,С	☐Да ☐Нет Осмотр	Если Да, расположение маршрута:	Наличие вертикальных препятствий по всем маршрутам движения	- при возможности определить маршрут
Путь (пути) движения на территории					
1.3.	Является ли маршрут движения гладким, обозначенным и с нескользящим покрытием? К,О,С	☐Да ☑Нет Осмотр			- Привести в соответствие
1.4.	Какова общая протяженность маршрута доступного для МГН от остановки общественного транспорта до объекта? К,О	Измерение		250м	- Привести в соответствие
1.5.	Ширина просветов ячеек на пути движения не должна превышать 0,015 м. Предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками К,О,С	☐Да ☐Нет Измерение		нет	- Привести в соответствие

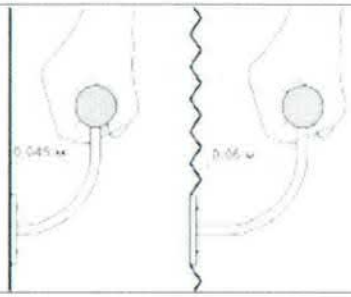
1.6.	Имеются ли на маршруте движения места отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи? К,О,С,Г	☐ Да ☑ Нет Осмотр:		  Отсутствует навес и кнопка вызова (либо табличка с номером телефона	- Привести в соответствие
1.7.	Ширина доступного маршрута движения не менее 0.9 м. К,О,С	☑ Да ☐ Нет Измерение		3 и более метров	- Изменить маршрут движения или увеличить его ширину.
1.8.	Если маршрут пересекает бордюр, есть ли там пандус? К,О,	☐ Да ☑ Нет Осмотр:		Маршрут пересекает бордюр в двух местах. 	- Установить пандус

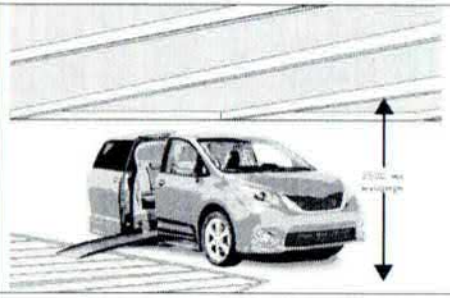
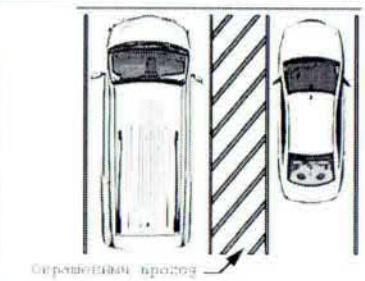
				Пандус отсутствует.	
1.9.	Уклон съезда с тротуара не более 1:12, до 1:10 на протяжении не более 10 м К,	☐Да ☐Нет Измерение:		Соответствует .Возвышенностей и спусков выше нормы нет	
Лестница наружная					
1.10	Для открытых лестниц ширина проступей и высота подступенка должна быть от 0,35 до 0,4 м, от 0,12 до 0,15 м. О,С	☐Да ☐Нет Измерение:		Наружных лестниц нет.	
1.11	Марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен превышать 12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться пандусами. О,С	☐Да ☐Нет Измерение:		Наружных лестниц нет.	-

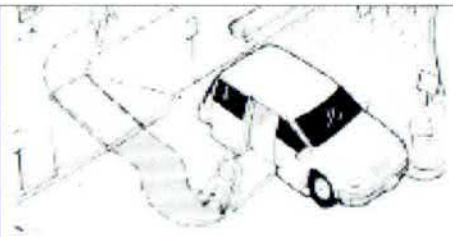
1.12	Расстояние между поручнями открытой лестницы не менее 1,0 м . О,С	☐Да ☐Нет Измерение		Наружных лестниц нет.	
1.13 .	Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой. С - Перед открытой лестницей предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м шириной 0,3 – 0,5 м . С	☐Да ☐Нет Осмотр: ☐Да ☐Нет Измерение:		Наружных лестниц нет.	-

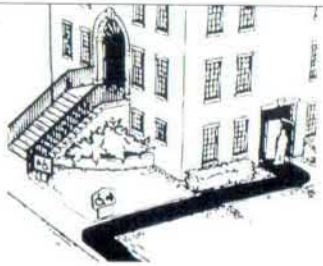
1.14.	При ширине лестниц 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни . О,С	☐Да ☐Нет Измерение:		Наружных лестниц нет.	
Пандус (наружный)					
1.15.	Ширину марша пандуса следует принимать при исключительно одностороннем движении не менее 1,0м, в остальных случаях – по ширине полосы движения . Поручни в этом случае принимать по ширине пандуса К,С	☐Да ☐Нет Измерение:		Наружного пандуса нет.	
1.16.	Ограждения с поручнями необходимо устанавливать вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов – дополнительно и на высоте 0,7 м К,С	☐Да ☐Нет Измерение:		Наружного пандуса нет.	

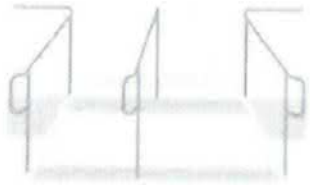
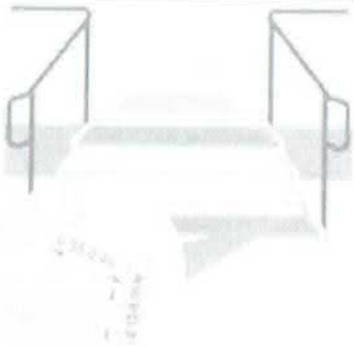
1.17.	Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8м при уклоне не более 1:20 (5%) К,С	☐Да ☐Нет Измерение:		Наружного пандуса нет.	
1.18.	Горизонтальные площадки должны быть устроены через каждые 8,0 – 9,0 м длины марша пандуса, также при каждом изменении направления пандуса). К,С	☐Да ☐Нет Измерение:		Наружного пандуса нет.	
1.19.	Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее. К,С	☐Да ☐Нет Измерение:		Наружного пандуса нет.	
1.20	Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045м для	☐Да ☐Нет Измерение: ☐Да ☐Нет Измерение:		Наружного пандуса нет.	

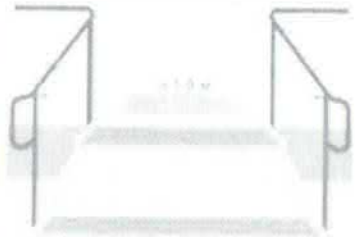
	гладких поверхностей и не менее 0,06м для шероховатых поверхностей К,С				
Автостоянка и парковка					
1.21	Имеется ли на парковке достаточное количество доступных мест? Если нет, то количество парковочных мест согласовано с общественными организациями инвалидов ? К,О,С,Г	☑ Да ☐ Нет Осмотр.	10% мест (но не менее одного места) в том числе 5% для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске до 100 вкл. 5%, но не менее 1 от 101 до 200 -5 мест и доп. 3%; от 201 до 1000 - 8 мест и доп. 2%; 1001 место и более - 24 места + не менее 1% на каждые 100 мест свыше	 Места парковки для инвалидов не обозначены, разметки мест стоянки нет	- Привести в соответствие
1.22	Из всех доступных мест, по крайней мере, есть хоть одно доступное для микроавтобуса? К	☑ Да ☐ Нет Осмотр.	Для каждых 6 парковочных мест, по крайней мере, одно должно быть доступно для микроавтобуса, но не менее одного на стоянку.	 Разметки мест стоянки нет	- Переделать разметку и покраску линий

1.23	Доступные парковочные места имеют размер 6,0х3,6 м и 1.2 м К,О,С, Г	☐Да ☑Нет Измерение:		Разметки мест стоянки нет	- Переделать покраску линий
1.24	Доступные места для автомашин, салоны которых приспособлены для инвалидов на креслах-колясках имеют: ширина боковых подходов не менее 2,5 м К	☐Да ☑Нет Измерение:		Разметки мест стоянки нет	- Создать доступные места парковки
1.25	Высота парковка автомашин, для перевозки инвалидов на креслах-колясках имеет высоту минимум 2.5м К	☐Да ☑Нет Измерение:		Разметки мест стоянки нет	- Привести в соответствие
1.26	Выделены ли проходы на доступных местах цветом, чтобы исключить возможность парковки на них? К,	☐Да ☐Нет Осмотр:		Разметки мест стоянки нет	- Привести в соответствие

1.27	Примыкают ли проходы со стороны стоянки к доступному маршруту движения? К	☑ Да ☐ Нет Осмотр:		 Разметки проходов нет.	Создайте доступный маршрут или перенесите доступные парковки
1.28	Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, т.п.) расположенным на высоте не менее 1,5 м. К,О,С,Г	☐ Да ☐ Нет Осмотр ☐ Да ☑ Нет Измерение:		Знаков на стоянке нет	- Привести в соответствие
1.29	Удаленность мест стоянок для автотранспорта инвалидов не далее 100 м от входов в общественные здания. К,О,С,Г	☐ Да ☑ Нет Измерение:		50 м от входов в техникум	-Соответствует.
Раздел 2. Входы в здание.					

Общие требования к зоне					
2.1.	Доступен ли главный вход в здание? К,О,С Если главный вход недоступен, имеется ли другой доступный вход?	☑ Да ☐ Нет Осмотр: ☐ Да ☐ Нет Осмотр:			Доступен
2.2.	Оборудованы ли доступные входы знаками доступности? К,О,С Имеется ли устройство для вызова персонала? Кнопка вызова не выше 0,8 м от уровня пола К,О,С,Г	☐ Да ☑ Нет Осмотр: ☐ Да ☑ Нет Осмотр: Измерение		Отсутствуют знаки доступности и кнопка вызова	- Привести в соответствие
Лестница наружная					

2.3	Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни. О,С	☐Да ☐Нет Измерение:		Наружных лестниц нет	
2.4.	Для открытых лестниц – ширина проступей и высота подступенка должна быть от 0,35 до 0,4 м, от 0,12 до 0,15 м. О,С	☐Да ☐Нет Измерение:		Наружных лестниц нет	

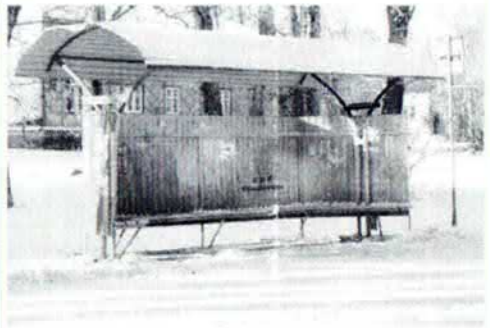
2.5.	Марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен превышать 12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться пандусами. О,С	☐Да ☐Нет Измерение:		Наружных лестниц нет	
2.6.	Расстояние между поручнями открытой лестницы не менее 1,0 м . О,С	☐Да ☐Нет Измерение:		Наружных лестниц нет	

Министерство здравоохранения Иркутской области
Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Усольский медицинский техникум»

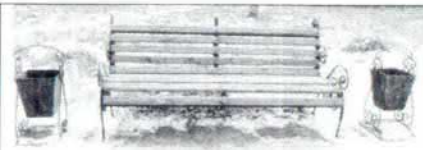
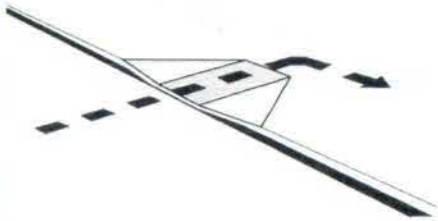
КОНТРОЛЬНАЯ ФОРМА ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МГН

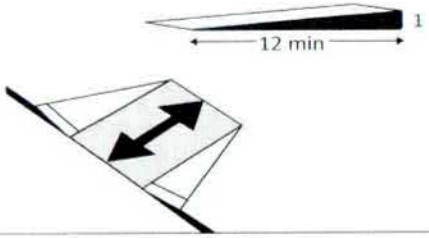
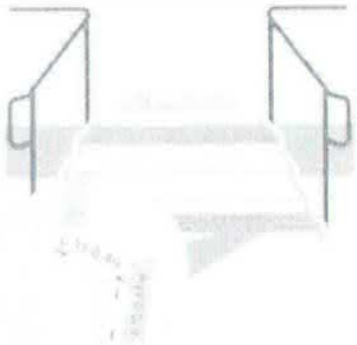
Приложение 4

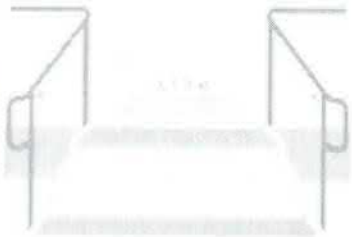
Контрольная форма обследования доступности для инвалидов и МГН важнейших объектов и услуг социальной инфраструктуры. №1 от 15 «ноября» 2013 года

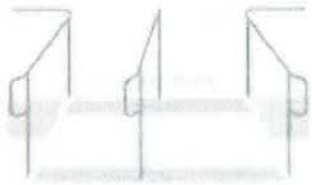
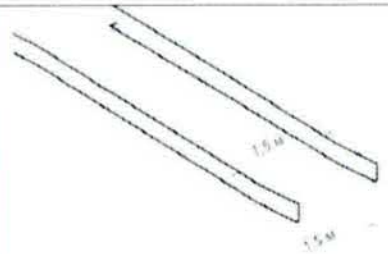
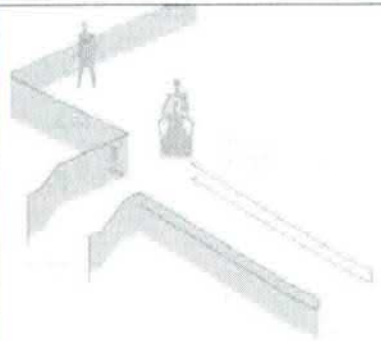
п/п	Элемент доступности	Метод обследования	Параметр доступности	Выявленные отклонения (фотография барьера + результаты измерение + краткое описание результата осмотра).	Возможные решения
Раздел 1. Территория, прилегающая к зданию (участок)					
Вход (входы) на территорию					
1.1.	Ближайшие к объекту остановки общественного транспорта оборудованы и доступны для МГН (высота бордюра 140-160 мм, Наличие на остановке схемы движения к объекту для МГН. К,О,С,Г	☐ Да ☑ Нет Осмотр Измерение ☐ Да ☑ Нет Осмотр.		  Остановки общественного транспорта с обеих сторон	- Привести в соответствие - Привести в соответствие

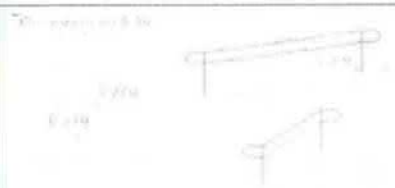
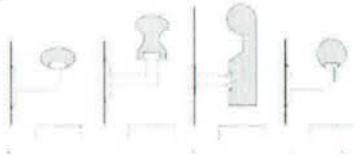
				движения недоступны. Схемы движения для инвалидов отсутствуют.	
1.2.	Наличие маршрута от пункта прибытия МГН к объекту, который не требует использования пандуса? К,О,С	☐Да ☐Нет Осмотр	Если Да, расположение маршрута:	Наличие вертикальных препятствий по всем маршрутам движения	- при возможности определить маршрут
Путь (пути) движения на территории					
1.3.	Является ли маршрут движения гладким, обозначенным и с нескользящим покрытием? К,О,С	☐Да ☑Нет Осмотр			- Привести в соответствие
1.4.	Какова общая протяженность маршрута доступного для МГН от остановки общественного транспорта до объекта? К,О	Измерение		250м	- Привести в соответствие
1.5.	Ширина просветов ячеек на пути движения не должна превышать 0,015 м. Предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками К,О,С	☐Да ☐Нет Измерение		нет	- Привести в соответствие

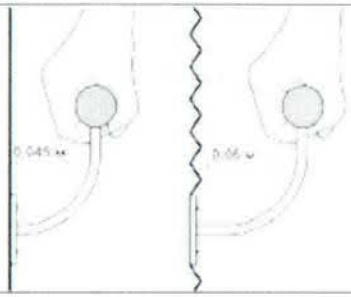
1.6.	Имеются ли на маршруте движения места отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи? К,О,С,Г	☐ Да ☑ Нет Осмотр:		  Отсутствует навес и кнопка вызова (либо табличка с номером телефона	- Привести в соответствие
1.7.	Ширина доступного маршрута движения не менее 0.9 м. К,О,С	☑ Да ☐ Нет Измерение		3 и более метров	- Изменить маршрут движения или увеличить его ширину.
1.8.	Если маршрут пересекает бордюр, есть ли там пандус? К,О,	☐ Да ☑ Нет Осмотр:		Маршрут пересекает бордюр в двух местах. 	- Установить пандус

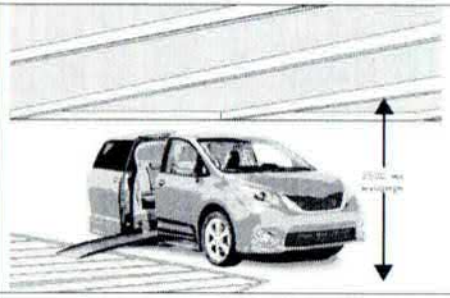
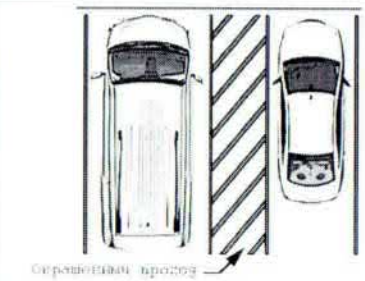
				Пандус отсутствует.	
1.9.	Уклон съезда с тротуара не более 1:12, до 1:10 на протяжении не более 10 м К,	☐Да ☐Нет Измерение:		Соответствует .Возвышенностей и спусков выше нормы нет	
Лестница наружная					
1.10	Для открытых лестниц ширина проступей и высота подступенка должна быть от 0,35 до 0,4 м, от 0,12 до 0,15 м. О,С	☐Да ☐Нет Измерение:		Наружных лестниц нет.	
1.11	Марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен превышать 12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться пандусами. О,С	☐Да ☐Нет Измерение:		Наружных лестниц нет.	-

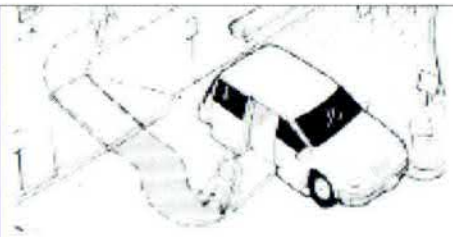
1.12	Расстояние между поручнями открытой лестницы не менее 1,0 м . О,С	☐Да ☐Нет Измерение		Наружных лестниц нет.	
1.13 .	Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой. С - Перед открытой лестницей предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м шириной 0,3 – 0,5 м . С	☐Да ☐Нет Осмотр: ☐Да ☐Нет Измерение:		Наружных лестниц нет.	-

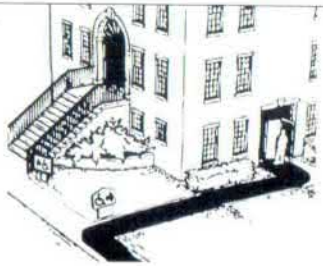
1.14.	При ширине лестниц 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни . О,С	☐Да ☐Нет Измерение:		Наружных лестниц нет.	
Пандус (наружный)					
1.15.	Ширину марша пандуса следует принимать при исключительно одностороннем движении не менее 1,0м, в остальных случаях – по ширине полосы движения . Поручни в этом случае принимать по ширине пандуса К,С	☐Да ☐Нет Измерение:		Наружного пандуса нет.	
1.16.	Ограждения с поручнями необходимо устанавливать вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов – дополнительно и на высоте 0,7 м К,С	☐Да ☐Нет Измерение:		Наружного пандуса нет.	

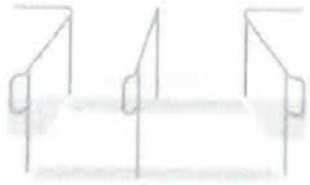
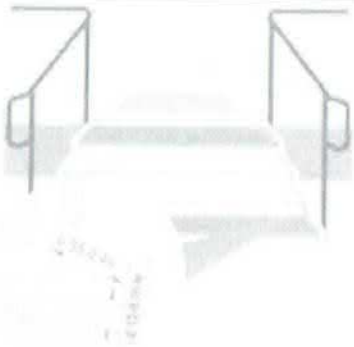
1.17.	Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8м при уклоне не более 1:20 (5%) К,С	☐Да ☐Нет Измерение:		Наружного пандуса нет.	
1.18.	Горизонтальные площадки должны быть устроены через каждые 8,0 – 9,0 м длины марша пандуса, также при каждом изменении направления пандуса). К,С	☐Да ☐Нет Измерение:		Наружного пандуса нет.	
1.19.	Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее. К,С	☐Да ☐Нет Измерение:		Наружного пандуса нет.	
1.20	Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045м для	☐Да ☐Нет Измерение: ☐Да ☐Нет Измерение:		Наружного пандуса нет.	

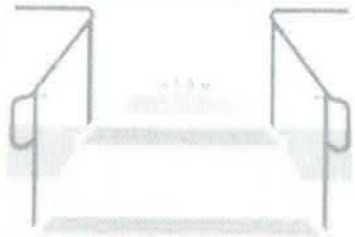
	гладких поверхностей и не менее 0,06м для шероховатых поверхностей К,С				
Автостоянка и парковка					
1.21	Имеется ли на парковке достаточное количество доступных мест? Если нет, то количество парковочных мест согласовано с общественными организациями инвалидов ? К,О,С,Г	☑ Да ☐ Нет Осмотр.	10% мест (но не менее одного места) в том числе 5% для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске до 100 вкл. 5%, но не менее 1 от 101 до 200 -5 мест и доп. 3%; от 201 до 1000 - 8 мест и доп. 2%; 1001 место и более - 24 места + не менее 1% на каждые 100 мест свыше	 Места парковки для инвалидов не обозначены, разметки мест стоянки нет	- Привести в соответствие
1.22	Из всех доступных мест, по крайней мере, есть хоть одно доступное для микроавтобуса? К	☑ Да ☐ Нет Осмотр.	Для каждых 6 парковочных мест, по крайней мере, одно должно быть доступно для микроавтобуса, но не менее одного на стоянку.	 Разметки мест стоянки нет	- Переделать разметку и покраску линий

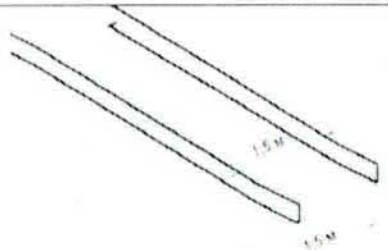
1.23	Доступные парковочные места имеют размер 6,0х3,6 м и 1.2 м К,О,С, Г	☐Да ☑Нет Измерение:		Разметки мест стоянки нет	- Переделать покраску линий
1.24	Доступные места для автомашин, салоны которых приспособлены для инвалидов на креслах-колясках имеют: ширина боковых подходов не менее 2,5 м К	☐Да ☑Нет Измерение:		Разметки мест стоянки нет	- Создать доступные места парковки
1.25	Высота парковка автомашин, для перевозки инвалидов на креслах-колясках имеет высоту минимум 2.5м К	☐Да ☑Нет Измерение:		Разметки мест стоянки нет	- Привести в соответствие
1.26	Выделены ли проходы на доступных местах цветом, чтобы исключить возможность парковки на них? К,	☐Да ☐Нет Осмотр:		Разметки мест стоянки нет	- Привести в соответствие

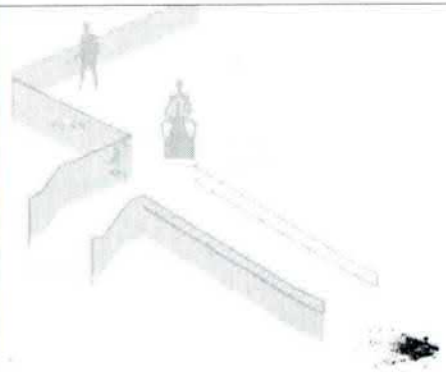
1.27	Примыкают ли проходы со стороны стоянки к доступному маршруту движения? К	☑ Да ☐ Нет Осмотр:		 Разметки проходов нет.	Создайте доступный маршрут или перенесите доступные парковки
1.28	Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, т.п.) расположенным на высоте не менее 1,5 м. К,О,С,Г	☐ Да ☐ Нет Осмотр ☐ Да ☑ Нет Измерение:		Знаков на стоянке нет	- Привести в соответствие
1.29	Удаленность мест стоянок для автотранспорта инвалидов не далее 100 м от входов в общественные здания. К,О,С,Г	☐ Да ☑ Нет Измерение:		50 м от входов в техникум	-Соответствует.
Раздел 2. Входы в здание.					

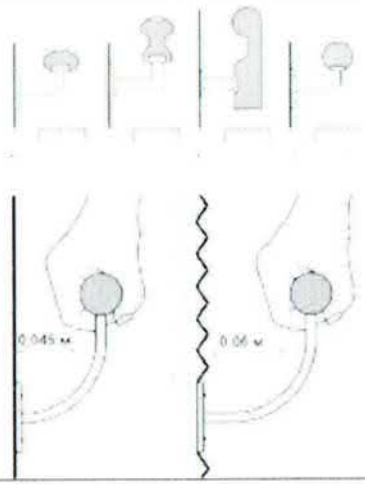

Общие требования к зоне					
2.1.	Доступен ли главный вход в здание? К,О,С Если главный вход недоступен, имеется ли другой доступный вход?	☑ Да ☐ Нет Осмотр: ☐ Да ☐ Нет Осмотр:			Доступен
2.2.	Оборудованы ли доступные входы знаками доступности? К,О,С Имеется ли устройство для вызова персонала? Кнопка вызова не выше 0,8 м от уровня пола К,О,С,Г	☐ Да ☑ Нет Осмотр: ☐ Да ☑ Нет Осмотр: Измерение		Отсутствуют знаки доступности и кнопка вызова	- Привести в соответствие
Лестница наружная					

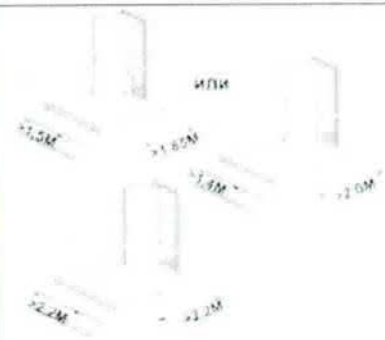
2.3	Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни. О,С	☐Да ☐Нет Измерение:		Наружных лестниц нет	
2.4.	Для открытых лестниц – ширина проступей и высота подступенка должна быть от 0,35 до 0,4 м, от 0,12 до 0,15 м. О,С	☐Да ☐Нет Измерение:		Наружных лестниц нет	

2.5.	Марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен превышать 12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться пандусами. О,С	☐Да ☐Нет Измерение:		Наружных лестниц нет	
2.6.	Расстояние между поручнями открытой лестницы не менее 1,0 м . О,С	☐Да ☐Нет Измерение:		Наружных лестниц нет	

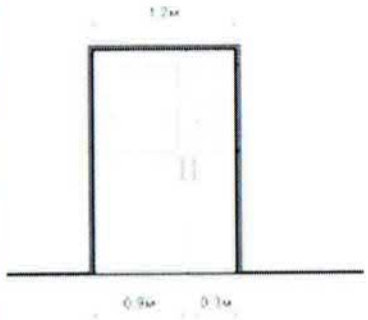

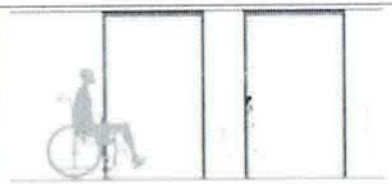
2.7.	Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой. С Перед открытой лестницей предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м шириной 0,3 – 0,5 м . С	☐Да ☐Нет Осмотр: ☐Да ☐Нет Измерение:		Наружных лестниц нет	
Пандус (наружный)					
2.8	Ширину марша пандуса следует принимать при исключительно одностороннем движении не менее 1,0м, в остальных случаях – по ширине полосы движения. Поручни в этом случае принимать по ширине полосы движения по ширине пандуса .	☐Да ☐Нет Измерение:			- Привести в соответствие

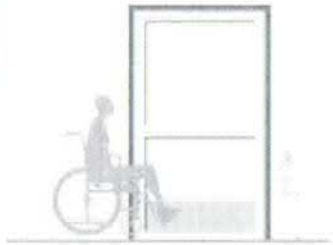
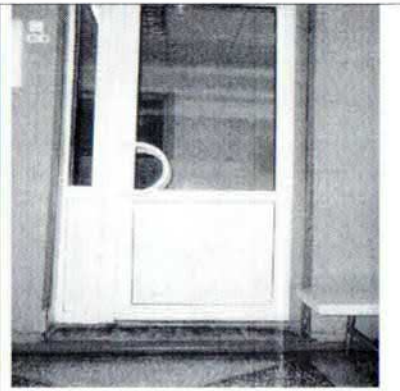
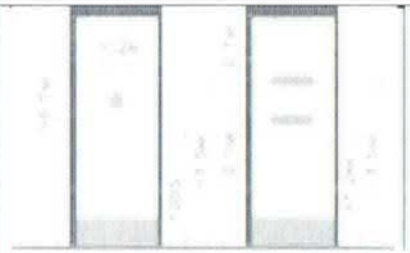
	К,О,С				
2.9	Ограждения с поручнями необходимо устанавливать вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов – дополнительно и на высоте 0,7 м (п. 5.2.15). К,О,С	☐Да ☐Нет Измерение:			- Привести в соответствие
2.10	Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8м при уклоне не более 1:20 (5%) К,О,С	☐Да ☐Нет Измерение:			- Привести в соответствие
2.11	Горизонтальные площадки должны быть устроены через каждые 8,0 – 9,0 м длины марша пандуса, также при каждом изменении направления пандуса К,О,С	☐Да ☐Нет Измерение:			- Привести в соответствие
2.12	Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части	☐Да ☐Нет Измерение:			Переделать или заменить поручни

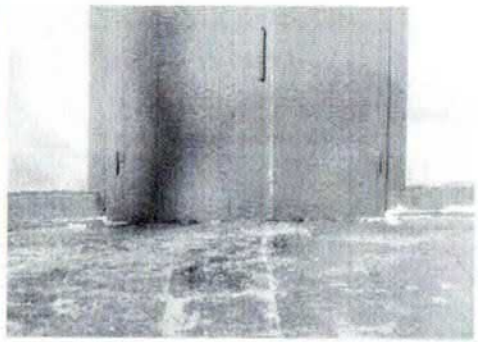
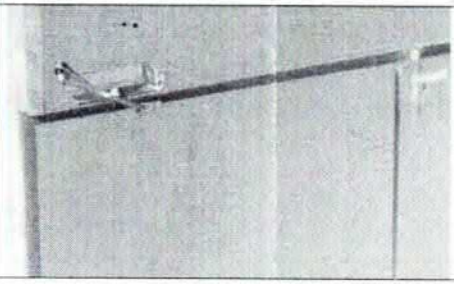
	пандуса 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение К,О,С				
2.13	Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045м для гладких поверхностей и не менее 0,06м для шероховатых поверхностей К,О,С	☐Да ☐Нет Измерение: ☐Да ☐Нет Измерение:			- Привести в соответствие
2.14	Колесо - отбойные устройства высотой 0,1 м К	☐Да ☐Нет Измерение:			- Оборудовать
Входная площадка (перед дверью)					

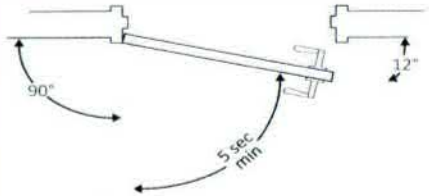

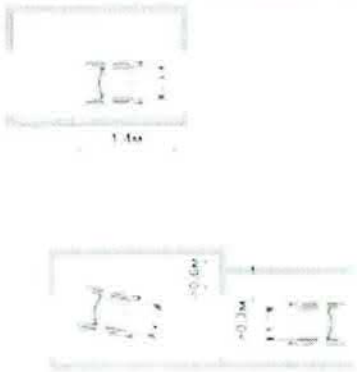

2.15 2.16	Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: Навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий – подогрев поверхности покрытия . Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть: твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1 – 2% К,О,С,Г	☐Да ☐Нет Осмотр: ☐Да ☐Нет Измерение:		 	Соответствует Соответствует
2.17	Размеры входной площадки без пандуса при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4х2,0м или 1,5х1,85м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2 м К,О	☐Да ☐Нет Измерение: ☐Да ☐Нет Измерение:			- Соответствует - Привести в соответствие

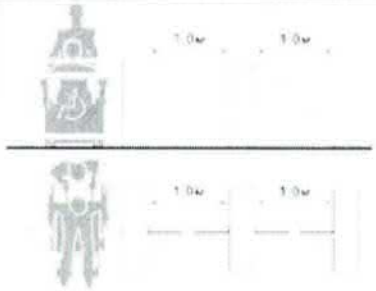
				 Отсутствует пандус	
2.18	Ширина просветов дренажных ячеек не должна превышать 0,013 м, а длина 0,015 м. Предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками. Диаметр круглых ячеек не должен превышать 0, 018 м. К,О,С	☐Да ☐Нет Измерение:		Соответствует	- Привести в соответствие
Дверь (входная)					

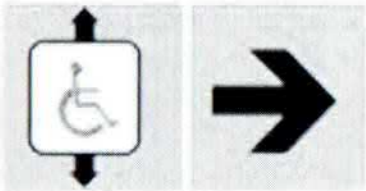
2.19	Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. К,О	☑ Да ☐ Нет Измерение:			Соответствует
2.20	Смотровые панели в полотнах наружных дверей заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых располагается в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня. К	☐ Да ☐ Нет Измерение:			Соответствует

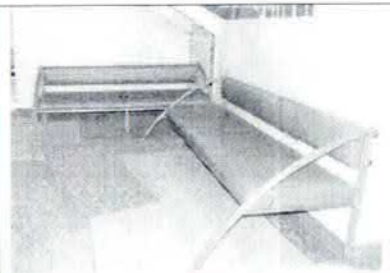
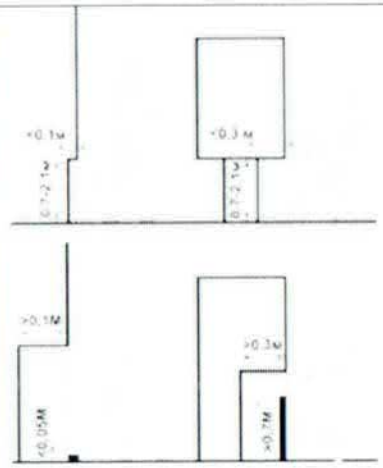
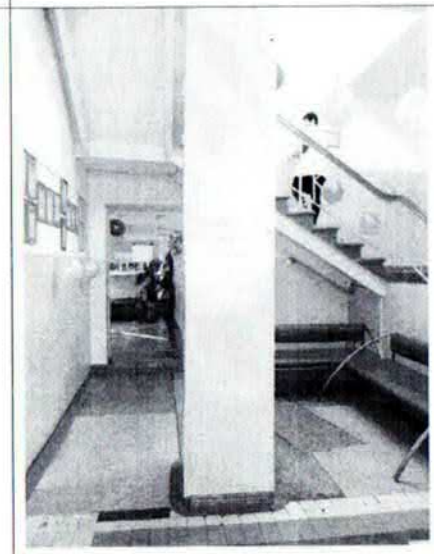
2.21	Нижняя часть стеклянных дверных полотен должна быть защищена противоударной полосой на высоту не менее 0,3 м от уровня. К	☐Да ☐Нет Измерение:		 Отсутствует противоударная полоса.	- Привести в соответствие
2.22	Контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей не менее высотой 0,1 м, шириной не менее 0,2 м, Высота от поверхности пути на уровне не ниже 1,2 м, не выше 1,5 м С	☐Да ☐Нет Измерение: ☐Да ☐Нет Измерение:		 Контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей отсутствует.	- Привести в соответствие

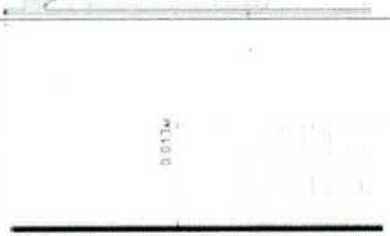
2.23	Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0, 014 К	☐Да ☐Нет Измерение:			- соответствует
2.24	Усилие открывания двери на путях эвакуации с ручками нажимного действия не должно превышать не должно превышать 50 Нм. К,О	☐Да ☐Нет Измерение:			Соответствует
2.25	Усилие для распашных дверей с доводчиком 19,5Нм	☐Да ☐Нет Измерение:	19,5 Нм		- Соответствует

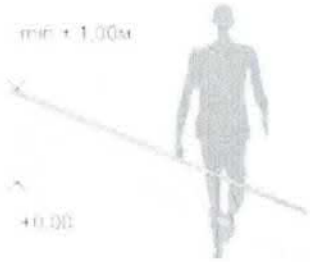
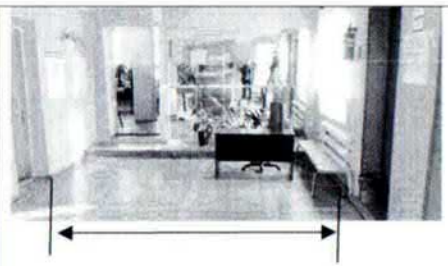
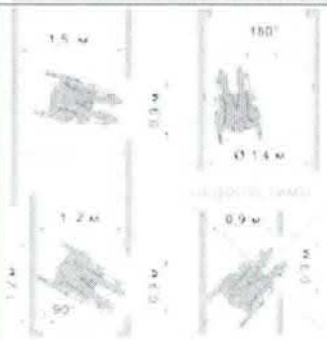
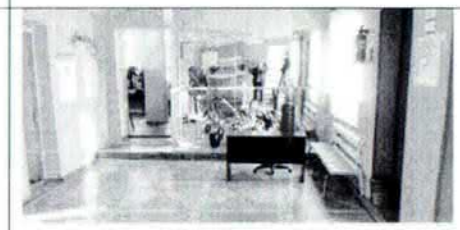
	Дверь должна закрываться с задержкой минимум 5 секунд при открытии на 90 градусов К,О	☐Да ☐Нет Измерение:			
Тамбур входной					
2.26	Глубина тамбуров и тамбур -шлюзов не менее 2,3 при ширине не менее 1,5м. К	☐Да ☐Нет Измерение:			Соответствует
2.27	Минимальное свободное пространство между дверями тамбура не менее 1,4 м плюс ширина двери, открывающаяся внутрь. Свободное пространство у двери со стороны защелки «от себя» не менее 0,3м, «к себе» не менее 0,6 м. К	☐Да ☐Нет Измерение: ☐Да ☐Нет Измерение:			Соответствует Соответствует

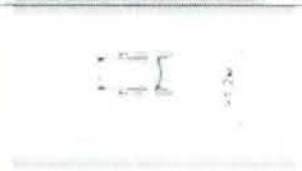
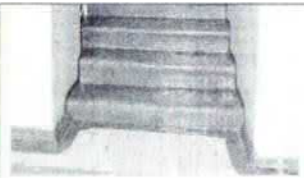
2.28	Грязезащитное покрытие должно быть на уровне нулевой отметки пола. Если это невозможно – грязезащитное покрытие должно быть закреплено на поверхности пола. К,О,С,Г	☐Да ☐Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
2.29	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету не менее 1,0 м, приспособленные для пропуска инвалидов на креслах-колясках. Дополнительно к турникетам боковой проход для обеспечения эвакуации инвалидов на креслах-колясках и других категорий МГН. Ширину прохода не менее 1м. К	☐Да ☐Нет Измерение:		Турникетов нет	
Раздел 3. Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации).					
ОБЩИЕ требования к зоне.					

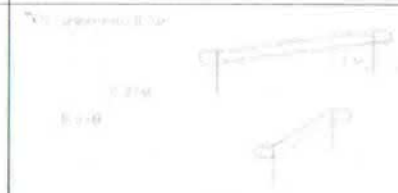
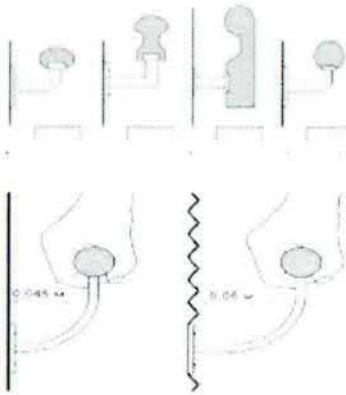
3.1	Имеется ли хотя бы один доступный маршрут во все места общего пользования и обслуживания? К,О,С,Г После входа в здание имеется доступная для МГН, в том числе инвалидов колясочником информации о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН. К,О,С,Г	☐Да ☐Нет Осмотр: ☐Да ☐Нет Осмотр:		 Схемы маршрутов во все места общего пользования не обозначены, информация о схеме движения отсутствует.	- Привести в соответствие - Привести в соответствие
3.2	Доступный маршрут имеет ровную поверхность, обозначен знаками и имеет нескользящее покрытие. К,О,С,Г	☐Да ☐Нет Осмотр:		Имеет ровную поверхность, не обозначен знаками.	- Привести в соответствие

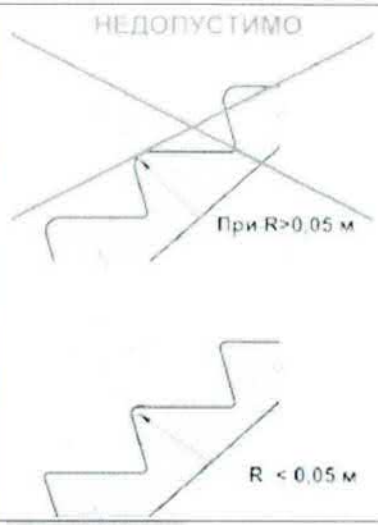
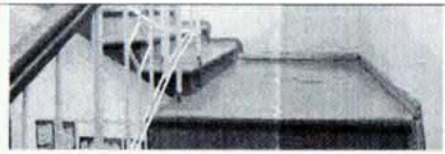
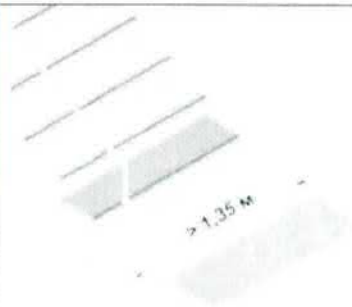
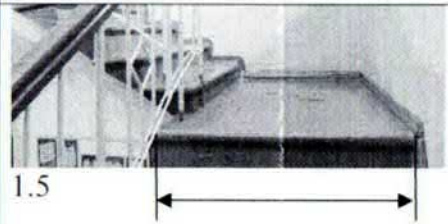
3.3	Зона отдыха и ожидания для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также его сопровождающего через 25 – 30 м, и не менее одной на каждом доступном этаже. К,О	☐Да ☐Нет Измерение:		 Нет пиктограммы	- Привести в соответствие
3.4	Конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также декоративные элементы, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, имеют закругленные края и не выступают более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола. Если элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05 м. Указатели на отдельно стоящей не более чем на 0,3 м. С	☐Да ☐Нет Измерение:		 Не выделено бортиком	- Привести в соответствие

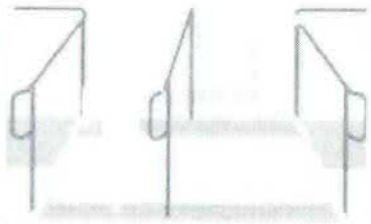
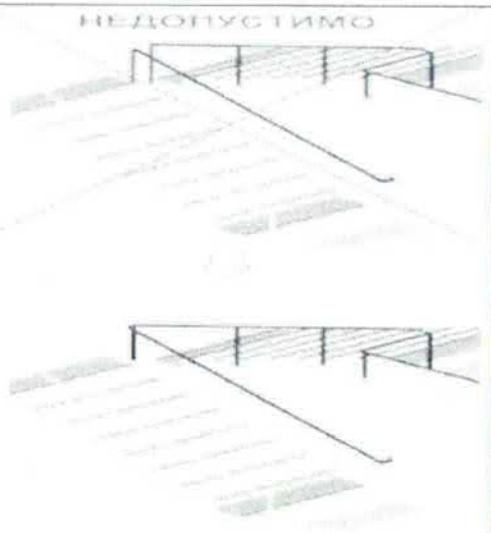
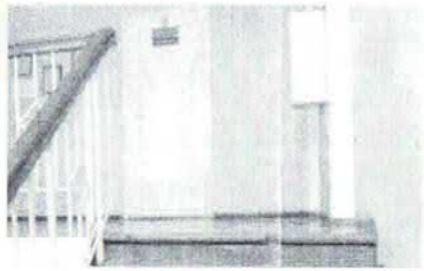
3.5	Под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами следует устанавливать ограждения, имеющие размер в свету по высоте менее 1,9 м. С	☐Да ☐Нет Измерение:			- Привести в соответствие
3.6	В помещениях, доступных инвалидам, не разрешается применять ковры с ворсом высотой ворса более 0, 013 м. К	☐Да ☐Нет Измерение:			- Соответствует

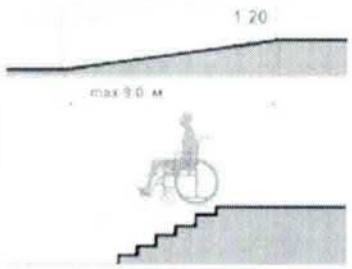
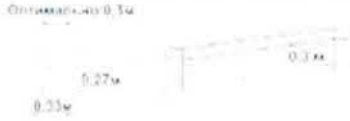
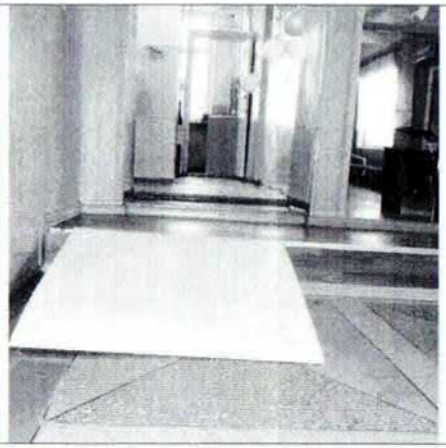
3.7	В местах перепада уровней пола в помещении для защиты от падения следует предусматривать ограждения высотой в пределах 1 – 1,2 м С	☐Да ☐Нет Измерение:			- Привести в соответствие
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон).					
3.8	Ширина при движении кресла-коляски: в одном направлении - не менее 1,5м; К,О при встречном движении – не менее 1,8 м. К	☐Да ☐Нет Измерение: ☐Да ☐Нет Измерение:			соответствует
3.9	При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное пространство для: поворота на 90°- равное - 1,2 х 1,2 м разворота на 180° - равное - диаметр 1,4 м . К	☐Да ☐Нет Измерение:			соответствует

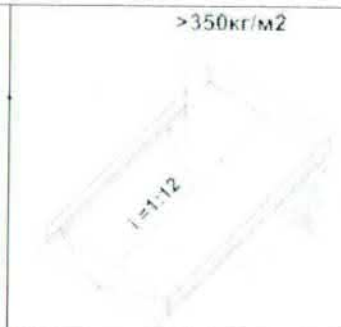
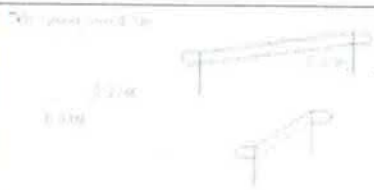
3.10	Высота коридоров не менее 2,1 м. С	☐Да ☐Нет Измерение:			соответствует
3.11	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью не менее 1,2 м К	☐Да ☐Нет Измерение:			- Привести в соответствие
Лестница (внутри здания).					
3.12	Предупреждающие указатели, контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом путей движения на расстоянии 0,6 м. Зоны «возможной	☐Да ☐Нет Измерение:			- Привести в соответствие

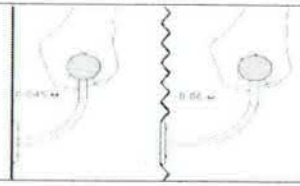
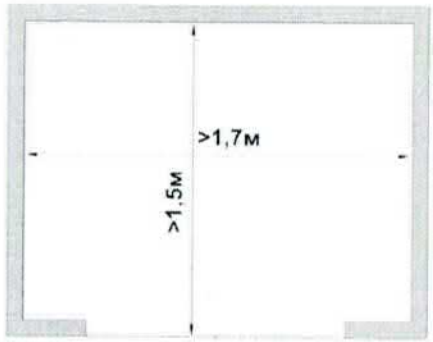
	опасности» с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены. О,С				
3.13	Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение О,С	☐Да ☐Нет Измерение:			- Привести в соответствие
3.14	Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045м для гладких поверхностей и не менее 0,06м для шероховатых поверхностей О,С	☐Да ☐Нет Измерение: ☐Да ☐Нет Измерение:		 Отсутствуют поручни	- Привести в соответствие

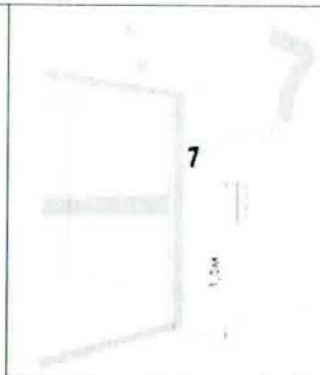
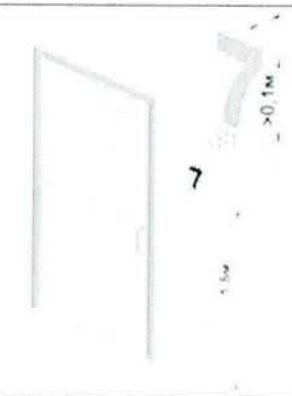

3.15	Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м О,С	☐Да ☐Нет Измерение:			соответствует
3.16	Бортики на боковых краях ступеней высотой не менее 0,02 м. О,С	☐Да ☐Нет Измерение:			соответствует
3.17	При отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна быть не менее 1,35 м. О,С	☐Да ☐Нет Измерение:			соответствует

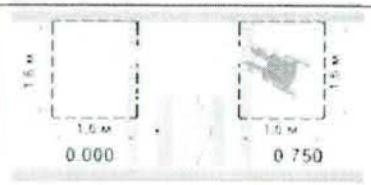
3.18	Дополнительные поручни следует предусматривать при ширине марша лестницы 4,0 м и более. О,С	☐Да ☐Нет Измерение:			
3.19	Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. О,С	☐Да ☐Нет Осмотр:		 	соответствует
3.20	На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил. С	☐Да ☐Нет Осмотр:			- Привести в соответствие

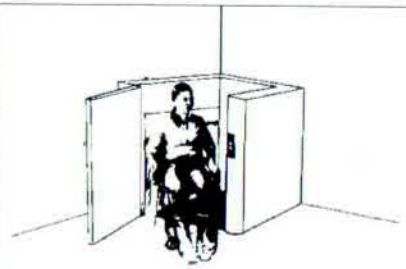
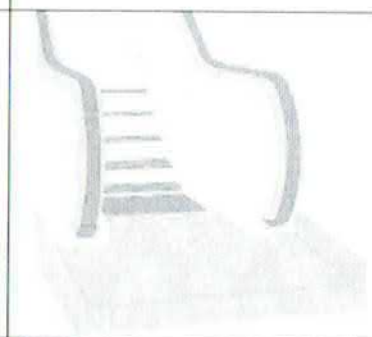
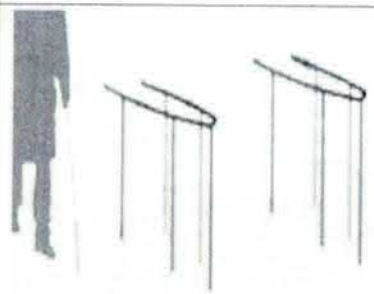
Пандус (внутри здания).					
3.21	При перепаде высот пола в здании или сооружении следует предусматривать лестницы, пандусы или подъемные устройства, доступные для МГН К	☐Да ☐Нет Осмотр:			соответствует
3.22	Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 – 0,33м) и иметь не травмирующее завершение. К	☐Да ☐Нет Измерение:			соответствует
3.23	На временных сооружениях подъем по вертикали между площадками не превышает 0,5 м, а длина пандуса между площадками – не более 6,0 м допускается максимальный уклон пандуса 1:12 (8%). К	☐Да ☐Нет Измерение:			соответствует

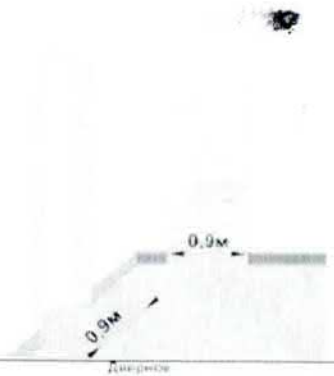
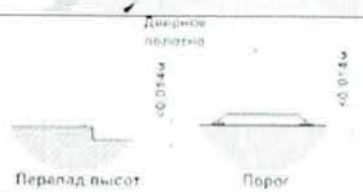
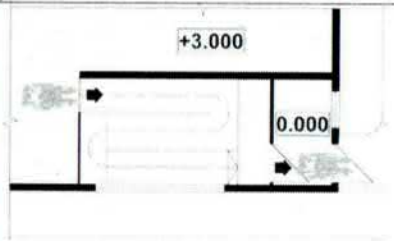
3.24	Инвентарные пандусы должны быть рассчитаны на нагрузку не менее 350 кг/м2 и удовлетворять требованиям к стационарным пандусам по ширине и уклону. К	☐Да ☐Нет Проверить техническую документацию			- Привести в соответствие
3.25	Расстояние между поручнями пандуса от 0,9 до 1,0 м К	☐Да ☐Нет Измерение:		Поручней нет	Привести в соответствие
3.26	Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и иметь нетравмирующее завершение. К	☐Да ☐Нет Измерение:			
3.27	Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045м для гладких поверхностей и не менее 0,06м для	☐Да ☐Нет Измерение: ☐Да ☐Нет			- Привести в соответствие

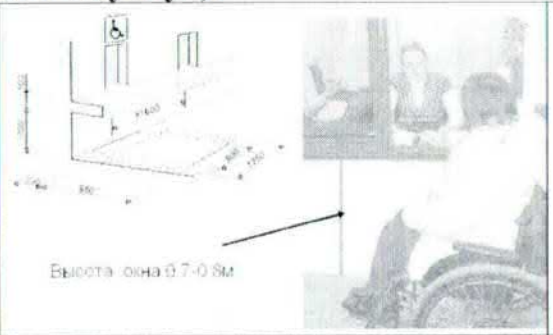
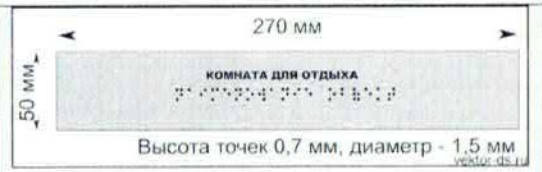
	шероховатых поверхностей К	Измерение:			
Лифт пассажирский (или подъемник).					
3.28	Лифты, предназначенные для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим. Их кабины должны иметь внутренние размеры не менее 1,7 м в ширину и 1,5 м. К	☐Да ☐Нет Измерение:		Лифт отсутствует	
3.29	Наличие световой и звуковой информирующей о перемещении кабины лифта, доступной для инвалидов по зрению и слуху, удобной для инвалидов – колясочников. К,О,С,Г	☐Да ☐Нет Осмотр:		Лифт отсутствует	

3.30	У каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов, должны быть высоте 1,5 м тактильные указатели уровня этажа .С	☐Да ☐Нет Измерение:		Лифт отсутствует	
3.31	Цифровое обозначение этажа должно быть напротив выхода из таких лифтов на высоте 1,5 м размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены. С	☐Да ☐Нет Измерение:		Лифт отсутствует	
3.32	Пандусы следует заменять лифтами, подъемными платформами при перепаде высот более 3,0 м.. К	☐Да ☐Нет Измерение:			

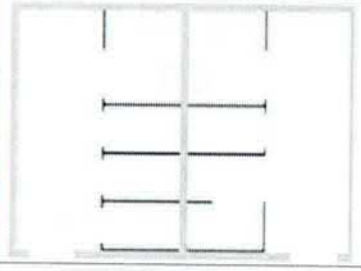

3.33	Установка подъемных платформ с наклонным перемещением для преодоления лестничных маршей инвалидами с поражением опорно-двигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках. К	☐Да ☒Нет Осмотр:			
3.34	Выходы из подъемника следует предусматривать только в уровне этажей, имеющих помещения для проживания или целевого посещения инвалидами К	☐Да ☐Нет Осмотр:			-
3.35	Свободное пространство перед подъемными платформами должно составлять не менее 1,6х1,6 м. К	☐Да ☐Нет Измерение:			

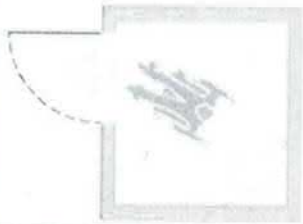
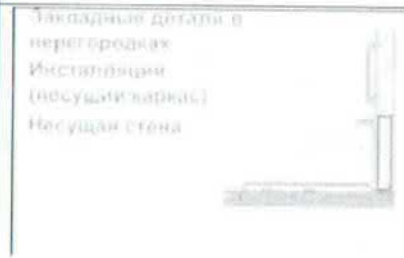
3.36	Может ли подъемная платформа использоваться без помощи посторонних лиц? К	☐Да ☐Нет Осмотр:		Подъёмная платформа отсутствует	
3.37	Эскалаторы, траволаторы должны быть оснащены тактильными предупреждающими знаками у каждого края . С	☐Да ☐Нет Осмотр:		Эскалатор отсутствует	
3.38	Если эскалатор (траволатор) находятся на основном пути движения МГН, у каждого их конца следует предусмотреть выступающие перед балюстрадой ограждения высотой 1,0 м и длиной 1,0 – 1,5 м для безопасности слабовидящих (шириной в чистоте не менее движущегося полотна). С	☐Да ☐Нет Измерение:		Эскалатор отсутствует	


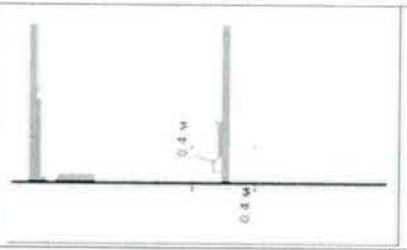

Дверь.					
3.39	Ширина дверных проемов в стене, а также выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. К,О	☐Да ☐Нет Измерение:			соответствует
3.40	Высота порогов или перепад высот не должен превышать 0,014 м. К	☐Да ☐Нет Измерение:			- Привести в соответствие
Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности).					
3.41	Пандус, служащий путем эвакуации со второго и вышележащих этажей, должен иметь выход наружу из здания на прилегающую территорию К	☐Да ☐Нет Осмотр:		Эвакуационный пандус отсутствует	- Привести в соответствие

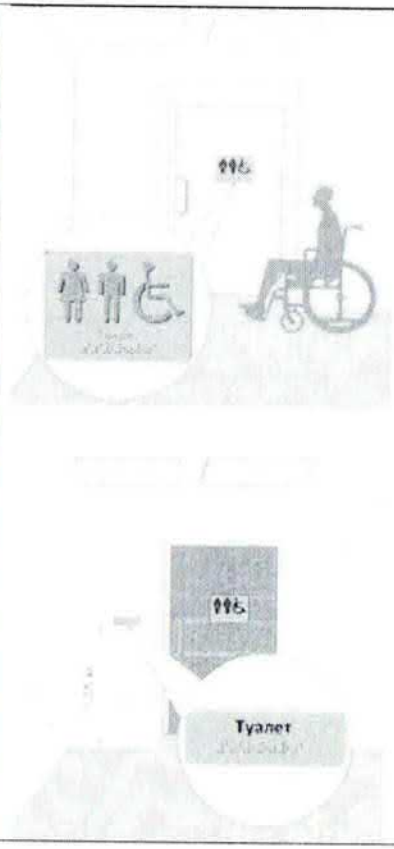
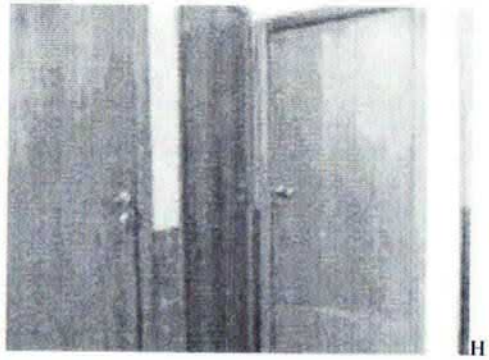
				эвакуационным знаком Е 21 по	
4. Зона целевого назначения объекта (оказания услуг).					
4.1.	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и МГН К,О,С,Г	☐Да ☐Нет Осмотр:			
4.2	Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками К,О,С,Г	☐Да ☐Нет Измерение:			- Привести в соответствие
4.3.	Помещения для инвалидов на креслах-колясках, размещают на уровне входа, ближайшего к поверхности земли. При ином размещении помещений по высоте здания - кроме лестниц предусматривают приспособления для перемещения МГН. К	☐Да ☐Нет Осмотр:			
4.4	Наличие не менее 5% мест	☐Да			

	для инвалидов и МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН) К,О,С,Г	☐Нет Измерение:			
4.5	При наличии нескольких идентичных мест (приборов, устройств и т.п.) для обслуживания посетителей 5% их общего числа (но не менее одного) должны быть доступны инвалидам К,О	☐Да ☐Нет Измерение:			
4.6	Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4 К,О,С,Г	☐Да ☐Нет Измерение:			Соответствует
4.7	Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола К,О	☐Да ☐Нет Измерение:			Соответствует
4.8	Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов расположены на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу:	☐Да ☐Нет Измерение:			

	- не более 15 м от дверей помещения, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа К,О,С,Г				
5. Санитарно-гигиенические помещения.					
Туалетные комнаты и кабины.					
5.1.	Специально оборудованные для МГН места во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения для посетителей. К,О,С,Г	☐Да ☐Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
5.2	В общем количестве кабин уборных общественных и производственных зданий доля доступных для МГН кабин должна составлять 7%, но не менее. К,О	☐Да ☐Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
5.3	В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. К,О	☐Да ☐Нет Измерение:		 Размещению кресла-коляски мешает Ступень , высотой 10см ,	- Привести в соответствие

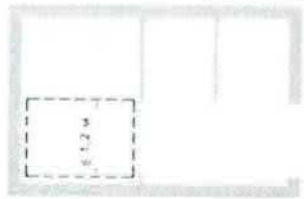
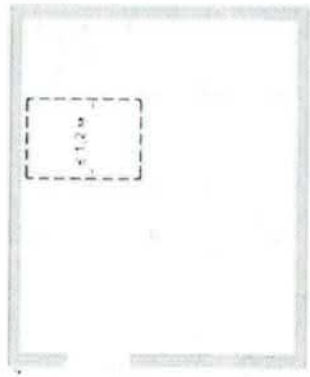
				бак для мусора, крючки выше необходимого уровня	
5.4	В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-. К	☐Да ☐Нет Измерение:			- Привести в соответствие
5.5	Двери должны открываться наружу. К,О	☐Да ☐Нет Осмотр:			- Соответствует
5.6	В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, установлены откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения. К,О	☐Да ☐Нет Осмотр:			- Привести в соответствие

5.7	Размеры универсальной кабины в плане не менее: ширина – 2,2 м, глубина – 2,25 м. К,О	☐Да ☐Нет Измерение:			- Привести в соответствие
5.8	Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы. К,О	☐Да ☐Нет Измерение:			- Привести в соответствие
5.9	Следует применять унитазы, имеющие опору для спины К,О	☐Да ☐Нет Осмотр:		 Нет опоры для спины.	- Привести в соответствие
5.10	Диспенсер для туалетной бумаги может использоваться МГН без посторонней помощи К,О	☐Да ☐Нет Осмотр:		Расположен далеко	- Привести в соответствие

5.11	У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) имеются специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м. К,О,С,Г	☐Да ☐Нет Измерение:		Нет специальных знаков 	- Привести в соответствие

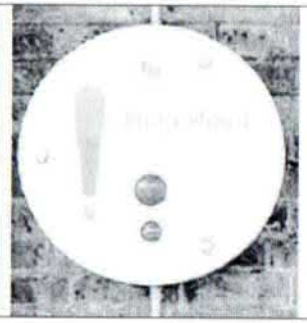
5.12	Доступные для МГН санитарно-бытовые кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). К,О,С,Г	☐Да ☐Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
5.13	В доступных кабинах водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. К,О	☐Да ☐Нет Осмотр:		 Применяются краны с раздельным управлением горячей и холодной	- Привести в соответствие

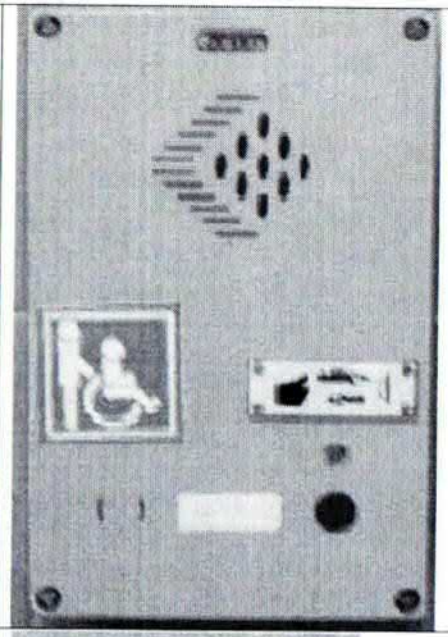
5.14	Унитазы имеют с автоматический слив воды или слив с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз. К,О	☐Да ☐Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
5.15	Следует применять раковины для мытья рук, доступные для свободного пользования МГН, включая инвалидов колясочников. К,О Размещение зеркала над раковиной должно быть удобным для инвалидов – колясочников. К	☐Да ☐Нет Измерение ☐Да ☐Нет Измерение			- Привести в соответствие

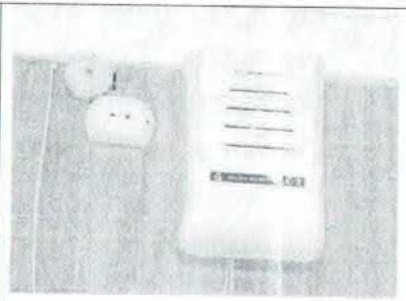
Душевые кабины /ванные комнаты.					
5.16	В помещениях доступных душевых следует предусматривать не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске, перед которой следует предусматривать пространство для подъезда кресла-коляски . К	☐Да ☐Нет Осмотр:		Душевых кабин нет	
5.17	Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и недостатками зрения закрытые душевые кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной с нескользким по́лом и поддоном без порога. К,О,С	☐Да ☐Нет Осмотр:		Душевых кабин не	

5.18	Доступная душевая кабина для МГН оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона; ручным душем; настенными поручнями. К,О	☐Да ☐Нет Измерение:		Душевых кабин нет	
5.19	Глубина сиденья не менее 0,48 м, длина – 0,85 м. К	☐Да ☐Нет Измерение:		Душевых кабин нет	
5.20	Габариты поддона (трапа) не менее 0,9×1,5 м, свободной зоны – не менее 0,8 х1,5 м. К,О	☐Да ☐Нет Измерение:			-
Бытовые комнаты (гардеробные)					
5.21	Индивидуальные шкафы:	☐Да			- Привести в

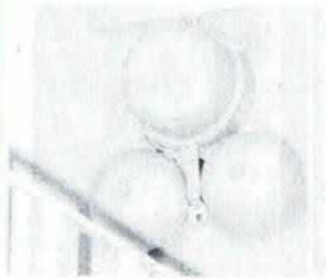
	- совмещенные (для уличной и рабочей одежды) - высотой не более 1,3 м от пола (то же для крючков для одежды), - размеры в плане 0,4 на 0,5 м, - нумерация шкафов рельефная и на контрастном фоне К,О,С,Г	☐Нет Измерение:			соответствие
5.22	Скамьи в гардеробных размером 0,6 на 0,8 м К,О	☐Да ☐Нет Измерение:			- Привести в соответствие
5.23	Проходы между рядами для шкафов гардеробных шириной не менее: - 2,4 м, - 1,8 м - без скамей К,О,С	☐Да ☐Нет Измерение:			- Привести в соответствие
6. Система информации на объекте.					
6.1	Наличие на объекте оборудование, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидам по слуху, зрению К,О,С,Г	☐**Да** ☐**Нет** **Осмотр:**		оборудование, позволяющее получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидам по слуху, зрению отсутствует	- Привести в соответствие

					
6.2	Наличие копки вызова помощи в зоне ожидания помощи для МГН, доступной для инвалидов. К,О,С,Г	☐Да ☐Нет Осмотр:		отсутствует	- Привести в соответствие

					
6.3	Оборудование индукционной петлей мест обслуживания инвалидов по слуху. Г Наличие пикторгаммы, подтверждающей доступность мест обслуживания инвалидам со слуховым аппаратом. Г	☐Да ☐Нет Осмотр:		отсутствует	- Привести в соответствие

6.4	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) К,О,С,Г	☐Да ☐Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
6.5	Знаки и символы должны быть идентичными, соответствовать знакам в нормативных документов по стандартизации К,О,С,Г	☐Да ☐Нет Осмотр:		Отсутствует	- Привести в соответствие
6.6	Система средств информации обеспечивает: - непрерывность информации, -своевременное ориентирование и опознание объектов и мест посещения; - возможность получения информации об	☐Да ☐Нет Осмотр:		Отсутствует	- Привести в соответствие

	ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. К,О,С,Г				
6.7	Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.) С	☐Да ☐Нет Осмотр:		отсутствует	- Привести в соответствие

6.8	Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией К,О,С,Г	☐Да ☐Нет Осмотр:		 	Соответствует
7. Доступность услуг.					
7.1.	Наличие стандарта качества или декларации качества обслуживания МГН на объекте. К,О,С,Г	☐Да ☐Нет Осмотр:		Отсутствует стандарт качества обслуживания.	- Привести в соответствие
7.2.	Наличие технологии обслуживания МГН на объекте, согласованной с общественными организациями инвалидов. К,О,С,Г	☐Да ☐Нет Осмотр:		Отсутствует технология обслуживания по доступной среде для 4 групп инвалидов (слух, зрение, опорно-двигат., колясочники).	- Привести в соответствие
7.3.	Наличие программы подготовки персонала	☐Да		Отсутствуют программы подготовки персонала	- Привести в соответствие

	объекта для обслуживания МГН, согласованной с общественными организациями инвалидов. К,О,С,Г	☐Нет Осмотр:			
7.4.	Наличие системы подготовки персонала объекта для понимания потребностей в помощи, оказания помощи инвалидам при обслуживании, с участием в подготовке персонала общественных организаций инвалидов и ведомостей сдачи тестов персоналом по результатам учебы. К,О,С,Г	☐Да ☐Нет Осмотр:		Отсутствуют программы подготовки персонала	- Привести в соответствие
7.5.	Наличие план работы предприятия на текущий календарный год по формированию доступной среды, согласованного с общественными организациями инвалидов с учетом их первоочередных потребностей. К,О,С,Г	☐Да ☐Нет Осмотр:		Отсутствует план работы предприятия на текущий календарный год по формированию доступной среды	- Привести в соответствие
7.6.	Наличие перспективного плана работы предприятия минимум на три календарных года по формированию доступной	☐Да ☐Нет Осмотр:		Отсутствует перспективный план работы предприятия минимум на три календарных года по формированию доступной среды	- Привести в соответствие

	среды, согласованного с общественными организациями инвалидов. К,О,С,Г				
7.7.	Наличие внешнего мониторинга качества доступности и качества услуг объекта для МГН, проводимого при участии общественных организаций инвалидов. К,О,С,Г	☐Да ☐Нет Осмотр:		Отсутствует внешний мониторинг качества доступности и качества услуг объекта для МГН, проводимого при участии общественных организаций инвалидов.	- Привести в соответствие
7.8.	Наличие в доступной форме для МГН информации об доступных услугах объекта, порядке оказания помощи и обслуживания, схемы движения по прилегающей территории и объекту МГН. К,О,С,Г	☐Да ☐Нет Осмотр:		Отсутствует в доступной форме для МГН информация об доступных услугах объекта, порядке оказания помощи и обслуживания, схемы движения по прилегающей территории и объекту МГН.	- Привести в соответствие